


Tests ràpids antigènics

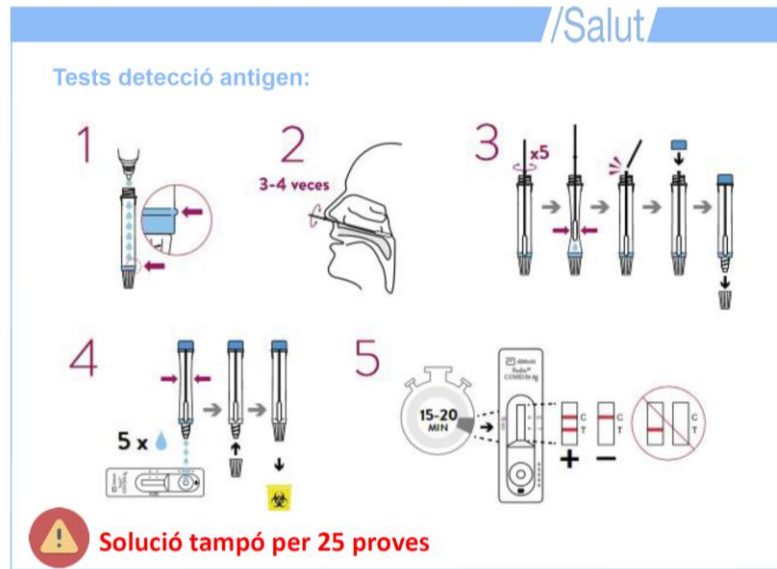


Els tests antigènics són tests que detecten les proteïnes (antígens) del virus. Són proves ràpides que detecten la infecció per SARS-CoV-2 en mostra nasofaríngia.

Per saber-ne més:

Els tests antigènics són tests que detecten les proteïnes (antígens) del virus. Són proves ràpides que detecten la infecció per SARS-CoV-2 en mostra nasofaríngia.

La seva principal indicació en el moment actual és el diagnòstic de **pacients simptomàtics amb clínica de 5 dies o menys**.

Si el resultat és positiu, confirma la malaltia i si és negatiu, la descarta. Així i tot, si la clínica és altament suggestiva de COVID-19 i el resultat ha estat negatiu, es recomana fer una PCR confirmatòria del diagnòstic.

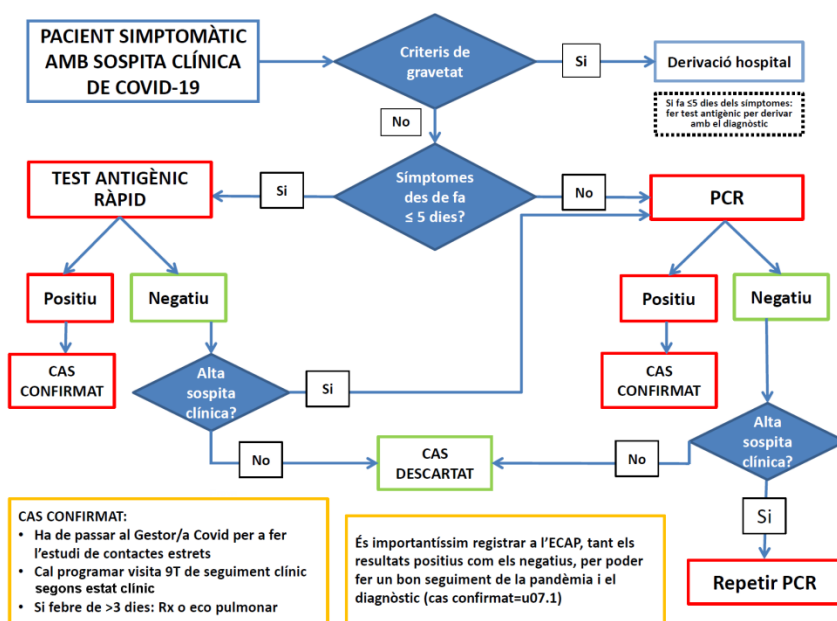

On s'han de registrar els resultats dels tests ràpids antigènics?


El registre del resultat dels tests és fonamental per tres motius: **1)** per poder fer un bon seguiment clínic dels pacients. **2)** Per poder fer un bon seguiment epidemiològic de l'evolució de la pandèmia. **3)** Perquè els casos positius desencadenen tot l'algorisme de rastreig dels contactes estrets.

Els resultats dels tests antigènics s'han de registrar al formulari *Tests ràpids COVID-19*. S'hi pot accedir des d'*Alertes epidemiològiques*, *Gabinets de Proves (Nou)* i algunes variables d'IA.


Tipus de test realitzat	<input type="radio"/> Test serològic genèric <input type="radio"/> Test serològic específic <input type="radio"/> Test antigènic
Resultat test serològic genèric	<input type="radio"/> Negatiu <input type="radio"/> Positiu <input type="radio"/> Indeterminat
Resultat test serològic específic	<input type="radio"/> Negatiu <input type="radio"/> Positiu només IgM <input type="radio"/> Positiu només IgG <input type="radio"/> Positiu IgM i IgG <input type="radio"/> Indeterminat
Resultat test antigènic	<input type="radio"/> Negatiu <input type="radio"/> Positiu <input type="radio"/> No vàlid

Perquè els resultats s'enviïn a Salut Pública (i desencadenar el procés de seguiment de contactes pels *gestors de seguiment de contactes*) i a HC3, els resultats s'han de registrar al formulari *Entrada de resultats de test ràpids COVID-19*. Aquest formulari està accessible des de:


- El botó *Alertes epidemiològiques*

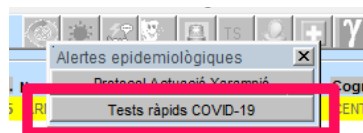

- L'opció de menú *Proves > Diagnòstiques > Gabinets de Proves (Nou) > Test ràpids COVID-19*

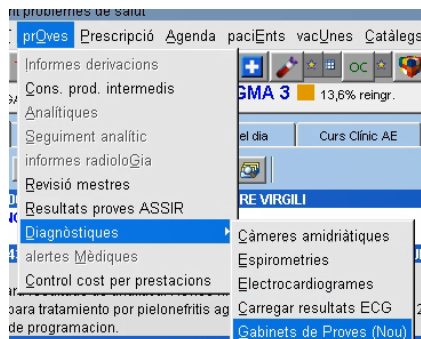

- A Intel·ligència Activa, a l'actuació *COVID19 seguiment*, al formulari associat a les variables de tests ràpids, però no a la resta de variables de la COVID-19.

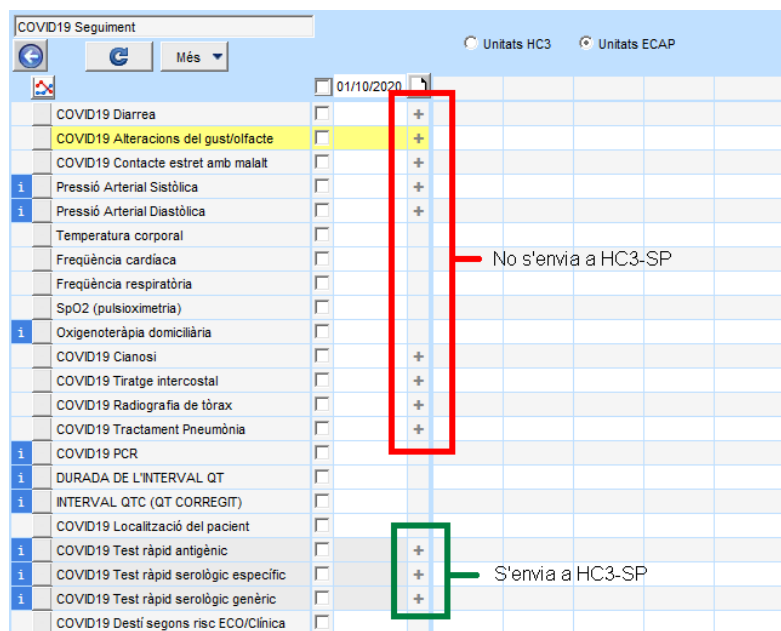

//Salut

Test detecció d'antigen

- Ràpid (15 minuts) i econòmic
- Es pot fer fora del laboratori (capçalera del pacient)
- Mostra nasofaríngia
- Fàcil realització i interpretació, lectura visual
- Validació diferents CCAA- Institut Carlos III (704 pacients simptomàtics)
 - Pacients **simptomàtics <5 dies** d'evolució (S:98 %, E:>99 %)
 - Pacients simptomàtics <7 dies d'evolució:
 - Sensibilitat: 91,7 %
 - Especificitat: 99,4 %
 - 150 asimptomàtics amb < 7 dies contacte 90% concordança PCR



El procediment de la tècnica del test ràpid es pot trobar al següent enllaç: [Test ràpid de l'antigen de la COVID-19](#)